

Вызов: огромный ущерб от 1,5 млн. молний в Германии ежегодно.

Гроза всегда производит сильное впечатление. С другой стороны, однако, она представляет собой опасность для человека и его окружения, которую не стоит недооценивать. Разница потенциалов электрических зарядов между облаками или частями облаков и землей, особенно в летние месяцы июле и августе, приводят к возникновению грозовых фронтов. Наблюдаемые нами молнии представляют собой, как правило, поток отрицательно заряженных частиц, направленных от облаков к

земле. Если молния попадает в здание, то происходит нагрев не только в месте удара, но и в каменных стенах. В связи с этим возникает значительная опасность возгорания. В ФРГ удары молний причиняют ежегодно ущерб, исчисляющийся многими сотнями миллионов евро.. Эффективную защиту от прямых ударов молний обеспечивают системы молниезащиты, установленные должным образом в соответствии с международными нормами.



Решение: Молниезащита ОВО в соответствии с DIN/VDE.

Задача системы молниезащиты заключается в том, чтобы уловить все удары молний в строительное сооружение. Ток молнии необходимо поймать в точке удара, провести в землю и распределить в земле. При этом следует предотвратить термические, механические или электрические воздействия, которые могут вызвать повреждения на защищаемом строительном сооружении или могут представлять опасность для людей вследствие опасных контактных или шаговых напряжений внутри здания.

Систему молниезащиты можно подразделить на:

Внешнюю молниезащиту:

- 1 Молниеприемное оборудование
- 2 Токоотвод
- 3 Устройство заземления

Внутреннюю молниезащиту:

- 4 Выравнивание потенциалов системы молниезащиты
- 5 Разделительный промежуток



Основы внешней молниезащиты: нормы, классы молниезащиты, классы контроля и материалы

Основа Вашей работы: Состояние норм

С ноября 2002 года нормативный ряд DIN V VDE V 0185 часть 1 - часть 4 действует в качестве основы для общей молниезащиты. При этом нормативный ряд 0185 подразделяется как описано в таблице 1. При планирова-

нии и создании систем молниезащиты особое значение имеет, прежде всего, часть 3 "Защита сооружений и лиц", так как она описывает основы внешней молниезащиты в соответствии с признанными правилами техники в удобной для пользователя форме.

Она подразделяется на разделы:

- ▶ Защитные мероприятия
- ▶ Молниезащита для особых сооружений
- ▶ Контроль и техническое обслуживание систем молниезащиты и создание
- ▶ Текущий ремонт и инспекция систем молниезащиты

Классы молниезащиты и деление

Перед началом планирования системы молниезащиты объект защиты необходимо соотносить с одним из четырех классов молниезащиты. При этом эффективность класса молниезащиты I с 99 процентами определяется как максимальная, а класса молниезащиты IV с 84 процентами как минимальная (см. таблицу параметров опасности). Сложность возведения системы молниезащиты (например, расстояния до замкнутых контуров, углы защиты, расстояния до токоотводов) в сооружениях класса молниезащиты I выше, чем в системах класса защиты IV.

Требуемый класс молниезащиты определяется путем оценки рисков повреждений согласно DIN V VDE V 0185-2, если он не установлен предписаниями. Дополнительную возможность для определения класса молниезащиты предлагает директива VdS 2010 (Молниезащита и защита от перенапряжений с точки зрения рисков), изданная Союзом Немецкого Страхования (зарегистрированный союз (GDV)).

Дополнительную информацию можно получить по адресу www.obo-bettermann.com

Часть 1	Общие принципы
Часть 2	Управление рисками, оценка рисков повреждений для сооружений
Часть 3	Защита сооружений и лиц
Часть 4	Защита электрических и электронных систем в строительных сооружениях

Деление нормативного ряда DIN V VDE V 0185

Класс молниезащиты	Пиковое значение тока молнии мин.	Пиковое значение тока молнии макс.	Вероятность улавливания
I	2,9 кА	200 кА	99 %
II	5,4 кА	150 кА	97 %
III	10,1 кА	100 кА	91 %
IV	15,7 кА	100 кА	84 %

Параметры опасности в зависимости от классов молниезащиты

Сфера применения	Рекомендации по классам молниезащиты согласно директиве VdS 2010
Взрывоопасные зоны в промышленности и на химическом производстве	2
Вычислительные центры, военные зоны, ядерные электростанции	1
Музеи, школы, гостиницы на более чем 60 мест	3
Больницы, церкви, склады, места собрания для более 100 или 200 лиц	3
Административные здания, торговые помещения, офисные и банковские здания площадью свыше 2000 м ²	3
Жилые здания с количеством квартир более 20, многоквартирные здания высотой более 22 м	3
Частные дома, офисные и торговые помещения, административные и банковские здания площадью до 2000 м ²	без молниезащиты

Классификация систем молниезащиты в зависимости от типа здания

Материал	Сталь оцинкованная (FT)	Алюминий (Alu)	Медь (Cu)	Высокосортная сталь (VA)
Сталь оцинкованная (FT)	++	O	-	O
Алюминий (Alu)	O	++	-	O
Медь (Cu)	-	-	++	O
Высокосортная сталь (VA)	O	O	O	++

Материалы

В сфере внешней молниезащиты используются преимущественно следующие материалы: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь (VA), медь, алюминий.



Материалы: Пример Круглый провод 8мм и соединитель быстрого монтажа Vario тип 249 из стали (FT), стали (VA), меди и алюминия

Коррозия

Опасность коррозии существует в особенности при соединении различных материалов. Поэтому

запрещается монтировать медные детали поверх оцинкованных поверхностей или поверх алюминиевых деталей, так как в противном случае смытые дождем и т.п. частицы меди могут попасть на оцинкованную поверхность. Кроме того, образуется гальванический элемент, который способствует более быстрой коррозии контактной поверхности. Как видно на примере внизу, соединение из меди на водопроводной трубе из стали корродировано и может отсоединиться. В случае необходимости выполнения соединения между двумя различными материалами, применение которого не рекомендуется, можно использовать биметаллические соединители. На примере внизу приведен случай применения биметаллических соедините-

лей на медном водосточном желобе, к которому подсоединен алюминиевый круглый провод. Для мест с повышенным риском образования коррозии, например, мест ввода в бетон или землю, должна использоваться защита от коррозии. На места соединений в земле в качестве защиты от коррозии следует нанести соответствующее покрытие. Алюминий не должен прокладываться непосредственно (без зазоров) по штукатурке, строительному раствору или бетону, внутри них или под ними, а также в земле. Возможные последствия изображены на примере справа. В таблице “Комбинации материалов” приведена оценка возможных комбинаций металлов с точки зрения контактной коррозии в воздухе.

Неправильный монтаж

Корродированное соединение вследствие различных материалов

Правильный монтаж с биметаллическим соединителем (алюминий/медь)

Неправильный монтаж

Корродированный алюминиевый провод вследствие открытого монтажа на стене



Основы внешней молниезащиты: Проверка систем молниезащиты, проверенные модули

Проверка систем молниезащиты

Системы молниезащиты необходимо регулярно проверять, также после приемочного контроля, на предмет их функцио-

нальной исправности во избежание возможных дефектов и для принятия при необходимости мер по их устранению. Проверка включает в себя контроль технической документации, осмотр и

измерение системы молниезащиты. В таблице отображены временные интервалы между проверками.

Класс молниезащиты	Интервал между полными проверками	Интервал между осмотрами сооружений
I	2 года	1 год
II	4 года	2 года
III, IV	6 года	3 года

Интервалы между перепроверками



Измерение сопротивления заземления



Измерение разрядников защиты от перенапряжения

Основы внешней молниезащиты: Разделительный промежуток

Все металлические детали здания, а также электрические приборы и их подводящие линии, должны быть вовлечены в молниезащиту. Эта мера необходима, чтобы избежать опасного искрообразования между молниеулавливающим устройством и токоотводом с одной стороны и металлическими деталями здания и электроприборами с другой стороны.

Разделительный промежуток

Если между проводником, по которому течет ток молнии, и

металлическими деталями имеется достаточный зазор, то опасность искрообразования практически исключена. Этот зазор называется разделительным промежутком (s). Порядок расчета этого промежутка можно найти на странице 121.

Элементы с прямым соединением с системой молниезащиты

Внутри зданий со слоистыми армированными стенами и крышами или со слоистыми металлическими фасадами и металлическими крышами выдерживать

этот промежуток необязательно. Металлические компоненты, которые не имеют токопроводящего продолжения в здание, подлежащее защите, и расстояние до проводника внешней молниезащиты у которых составляет менее одного метра, должны быть подключены к системе молниезащиты напрямую. К такому относятся, например, металлические решетки, двери, трубы (с негорючим или взрывоопасным содержанием), элементы фасада и т.д.

Ситуация	Решение
Металлические конструкции, такие как решетки, окна, двери, трубы (с негорючим или взрывоопасным содержимым) или элементы фасада, без проводящего продолжения в здание.	Соединение системы молниезащиты с металлическими компонентами.
Кондиционеры, фотовольтажные установки, электрические датчики/исполнительные элементы или металлические трубы вытяжной вентиляции с проводящим продолжением в здание.	Изолировать посредством установления разделительного промежутка. (см. также примеры на этом развороте)



Неправильный монтаж

Невыдержанный разделительный промежуток s , подключение через разделительный искровой разрядник теперь запрещено, освещение должно входить в зону улавливания стержневого молниеприемника.



Корректно выдержанный разделительный промежуток s между токоотводом и камерой наблюдения

Расчет разделительного промежутка

Расчет выполняется по следующей формуле:

$$s = k_i \frac{k_c}{k_m} L(m)$$

Шаг 1:

Определите значение коэффициента k_i

k_i зависит от выбранного класса защиты системы молниезащиты.

Класс защиты	k_i
I	0,1
II	0,075
III, IV	0,05

Шаг 2:

Определите значение коэффициента k_c

(упрощенная система) k_c зависит от тока молнии, протекающего по токоотводам.

Количество токоотводов n	Приблизительные значения k_c	Подробные значения (точные данные можно найти в DIN V VDE V 0185 часть 3)
1	1	1
2	0,66	1 ... 0,5
4 и более	0,44	0,5 ... 1/n

Шаг 3:

Определите значение коэффициента k_m

k_m зависит от материала электрической изоляции.

Материал	k_m
воздух	1
бетон, кирпич	0,5

Шаг 4:


Определите значение L

L вертикальное расстояние от точки, в которой необходимо определить величину разделительного промежутка s , до ближайшей точки выравнивания потенциалов.


Пример:

- ▶ Здание с более чем 4 токоотводами
- ▶ Класс молниезащиты III
- ▶ максимальное расстояние $L = 10$ м высота
- ▶ $k_i = 0,05$ м
- ▶ $k_m =$ бетон, кирпич = 0,5

- ▶ Разделительный промежуток = 0,44 м

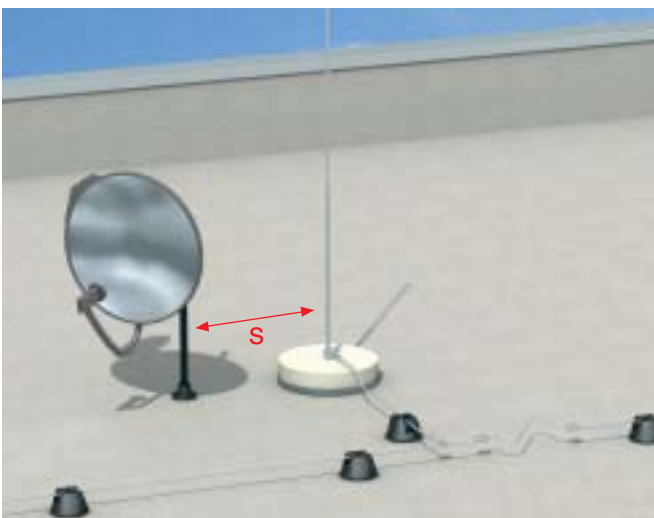

Корректно выдержанный разделительный промежуток s между молниеприемным оборудованием и спутниковой системой

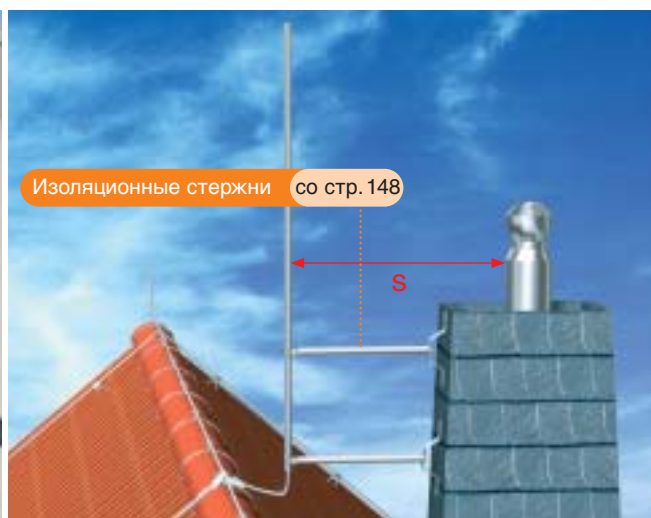

Корректно выдержанный разделительный промежуток s между молниеприемным оборудованием и камином из нержавеющей стали